

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИЖЕВСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №12


Азина ул., д. 325, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426023, тел./факс 74-29-13,
E-mail: skola12_izh@mail.ru, web-сайт: http://ciur.ru/izh/S12_izh/default.aspx

Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

№п/п	Наименование мероприятия Предписание ОНД №03/06/1/1-4 от 03.02.2017	Отметка о выполнении	Ответственные
1.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в пять лет проведение эксплуатационного испытания пожарных лестниц (последние эксплуатационное испытание пожарных лестниц проводилось 21.12.2011г.)	Испытание произведено: Протокол №1549 от 09.02.2017г	Директор МБОУ СОШ №12 Вятчанина О.И. Зам.директора по АХР Мингазов М.Б.
2.	Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом – графиком, составляемым с учетом технической документации заводов изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на ЕДДС, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не обслуживаются, регламентные работы по обслуживанию и планово – предупредительный ремонт указанных систем не проводятся).	Договоры заключены: ООО «Проект-Монтаж» №020д7 от 25.02.2017г по обслуживанию ОПС и СОУЭ; ЕДДС №27/17- ус от 25.02.2017г. об оказании услуг связи по передаче данных (о пожаре).	Директор МБОУ СОШ №12 Вятчанина О.И. Зам.директора по АХР Мингазов М.Б.

3.	Соединительные линии в СОУС с речевым оповещением не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности (при имитации режима «неисправность» линии связи путем отсоединения проводов от речевого оповещателя, на приема – контрольный прибор сигнал не поступил, извещение «неисправность» не высветилось, звуковая сигнализация не сработала).	выполнено	<p>Директор МБОУ СОШ №12 Вятчанина О.И.</p> <p>Зам.директора по АХР Мингазов М.Б.</p>
4.	Вывод извещателя о неисправности линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, не обеспечен.	выполнено	<p>Директор МБОУ СОШ №12 Вятчанина О.И.</p> <p>Зам.директора по АХР Мингазов М.Б.</p>

Директор МБОУ СОШ №12
20.02.2017г.

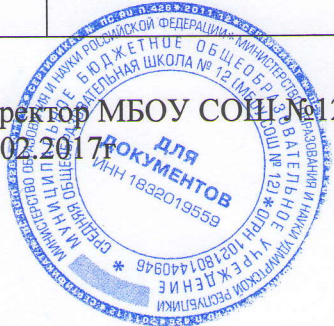

О.И. Вятчанина